

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

Sammanställning av enkätsvar redovisad vid
SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens
innemiljökonferens: *Innemiljö 2008*


Anders Lundin, miljöinspektör

Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting


Enkät till innemiljöutredare

- Enkäten via mail maj-augusti 2008
- 15 frågor togs fram av SWESIAQ
- Skickades till kontaktnätet för ett analyslab inom innemiljöområdet
- 780 mottagare – 240 svar
- Bedöms representera majoriteten av aktiva innemiljöutredare i Sverige


Svarskategorier (240 svar)

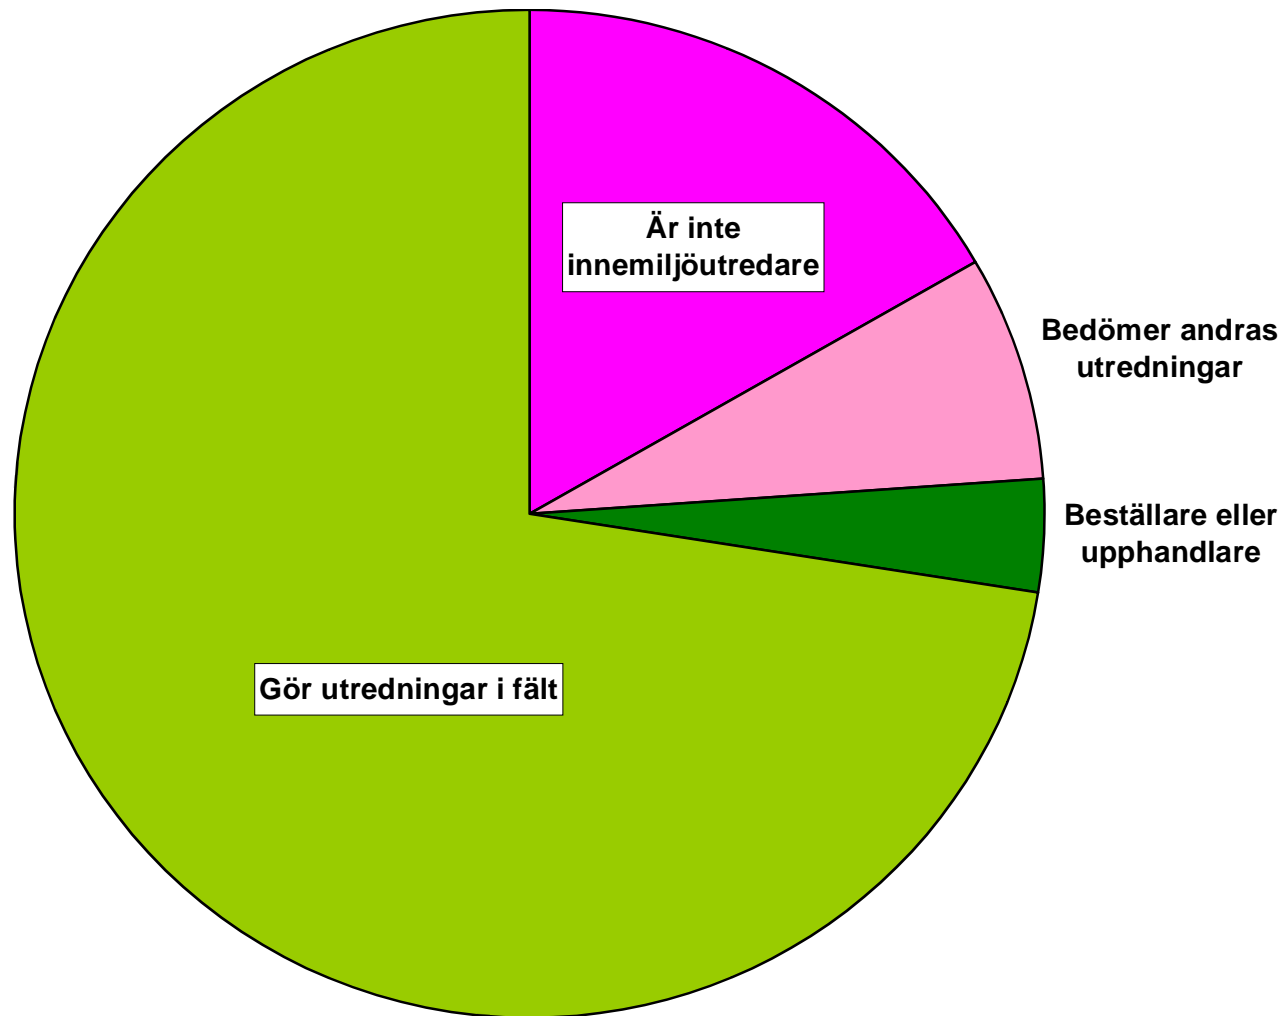


Kategorier innemiljöutredare (186 svar)

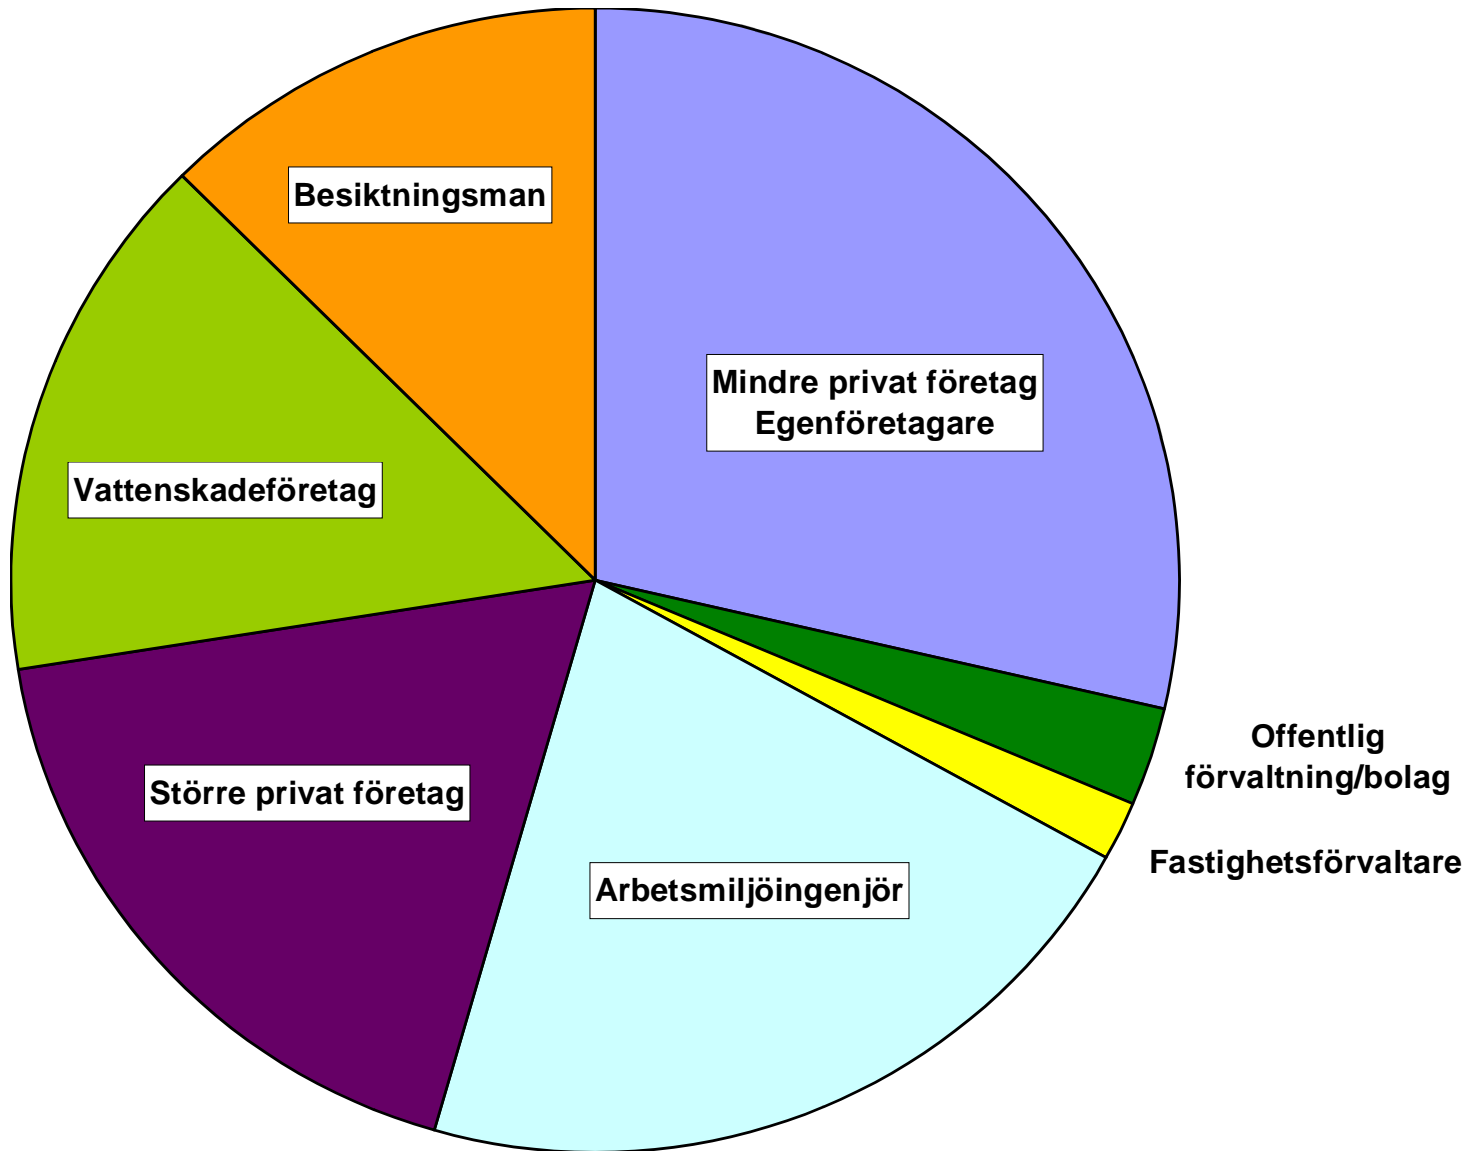


Ventilation

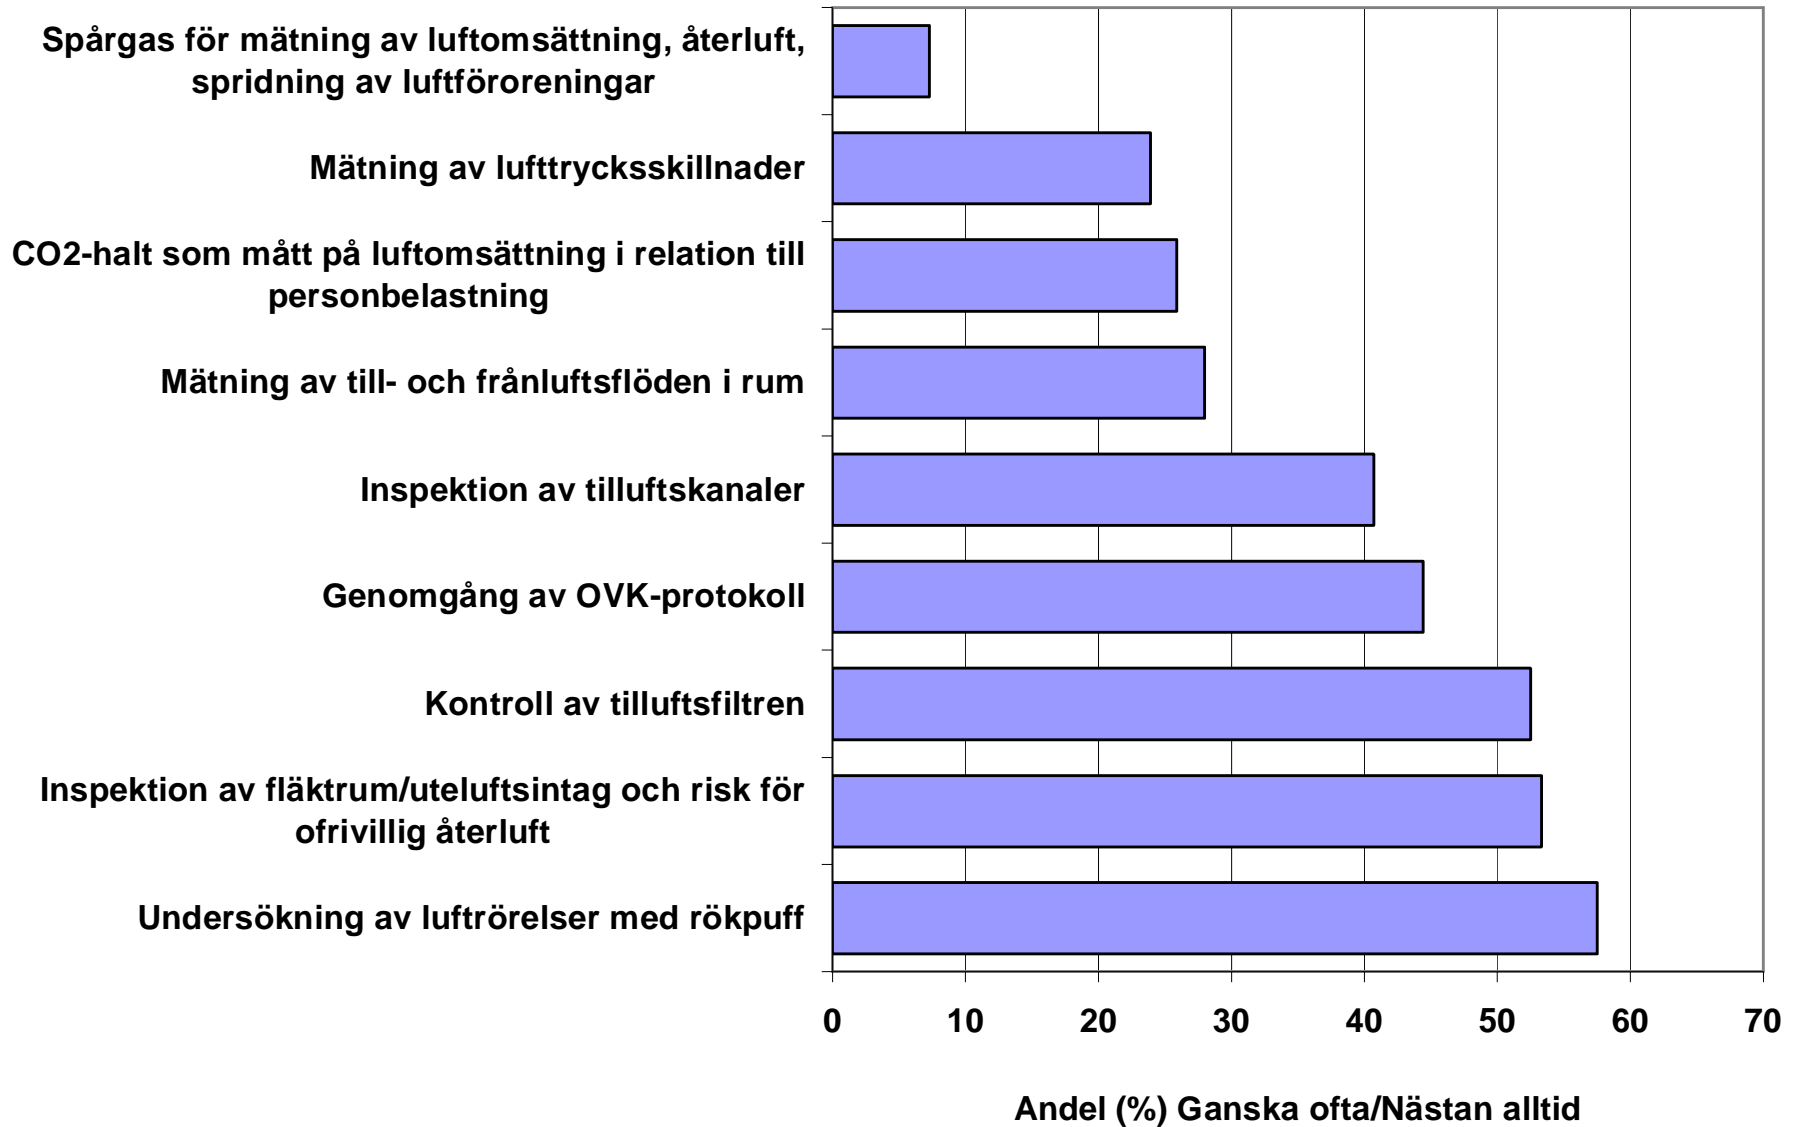


Mögel och bakterier

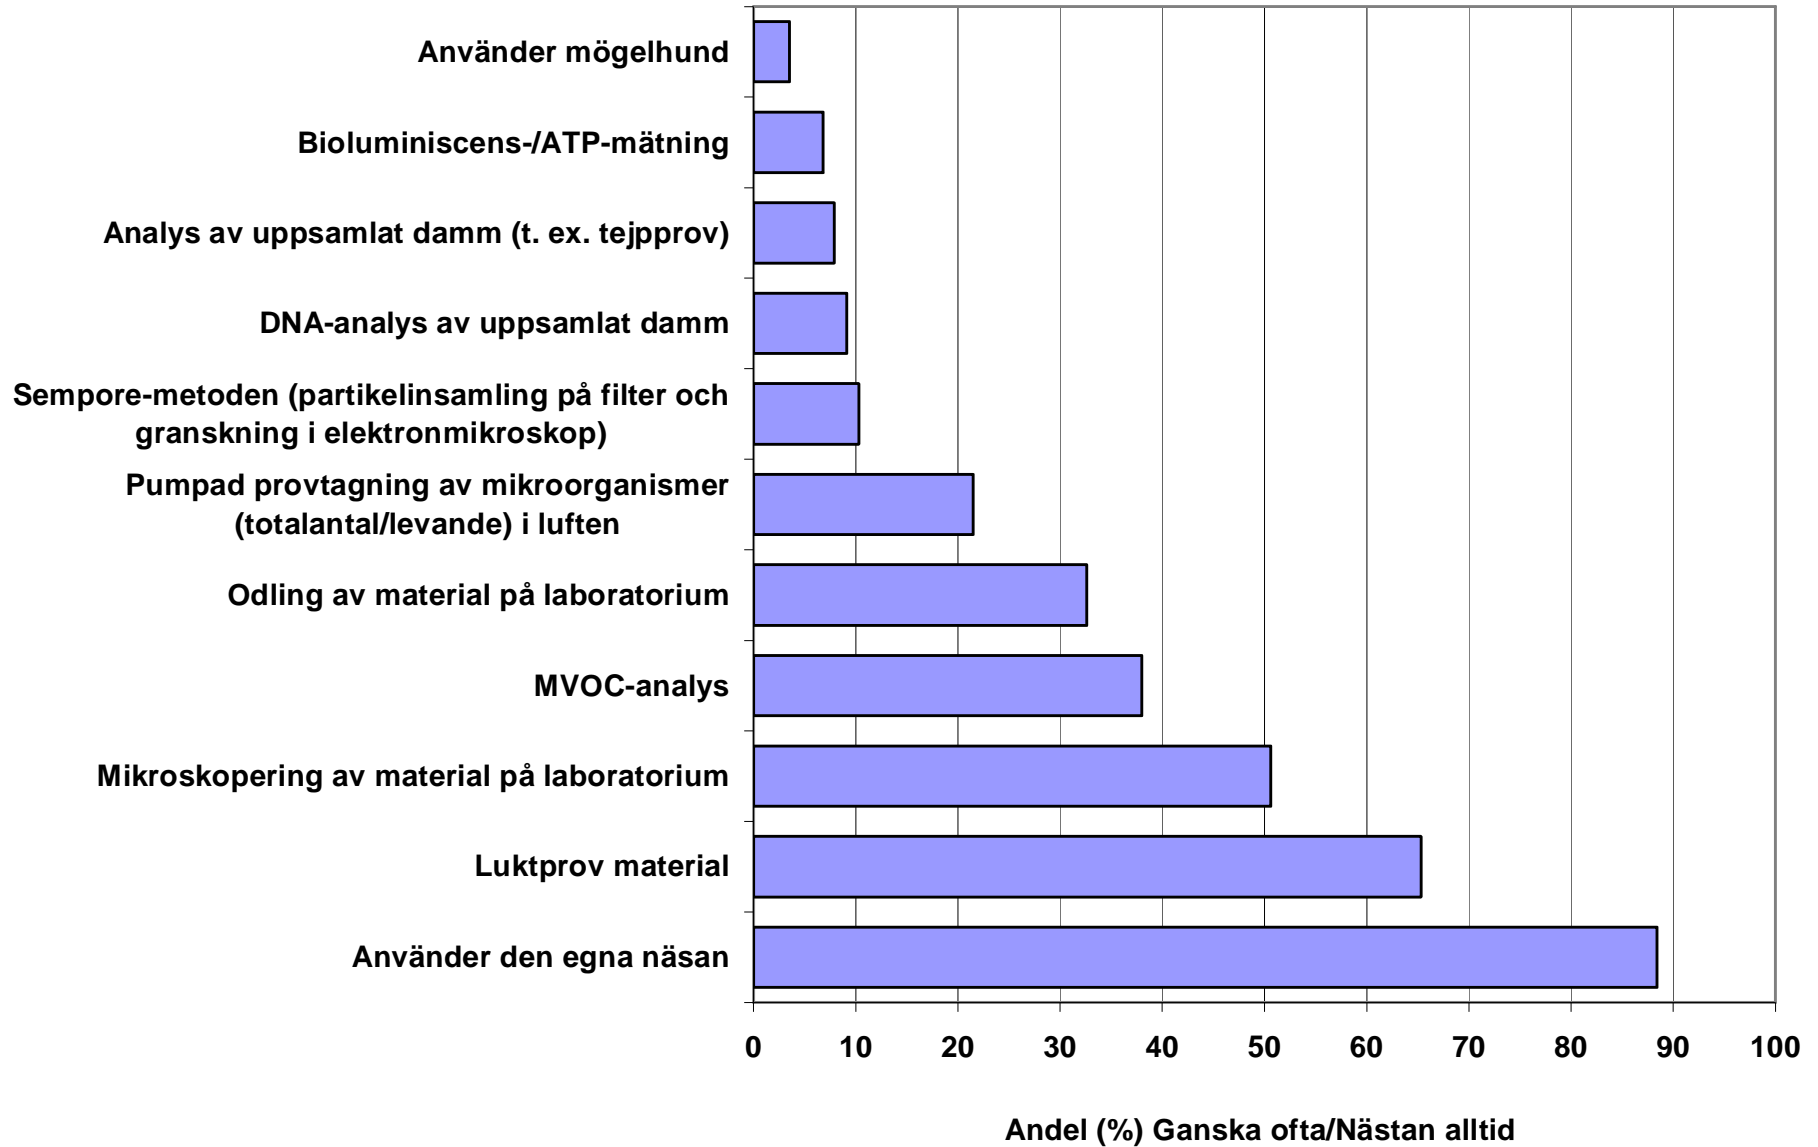


Övriga luftföroreningar

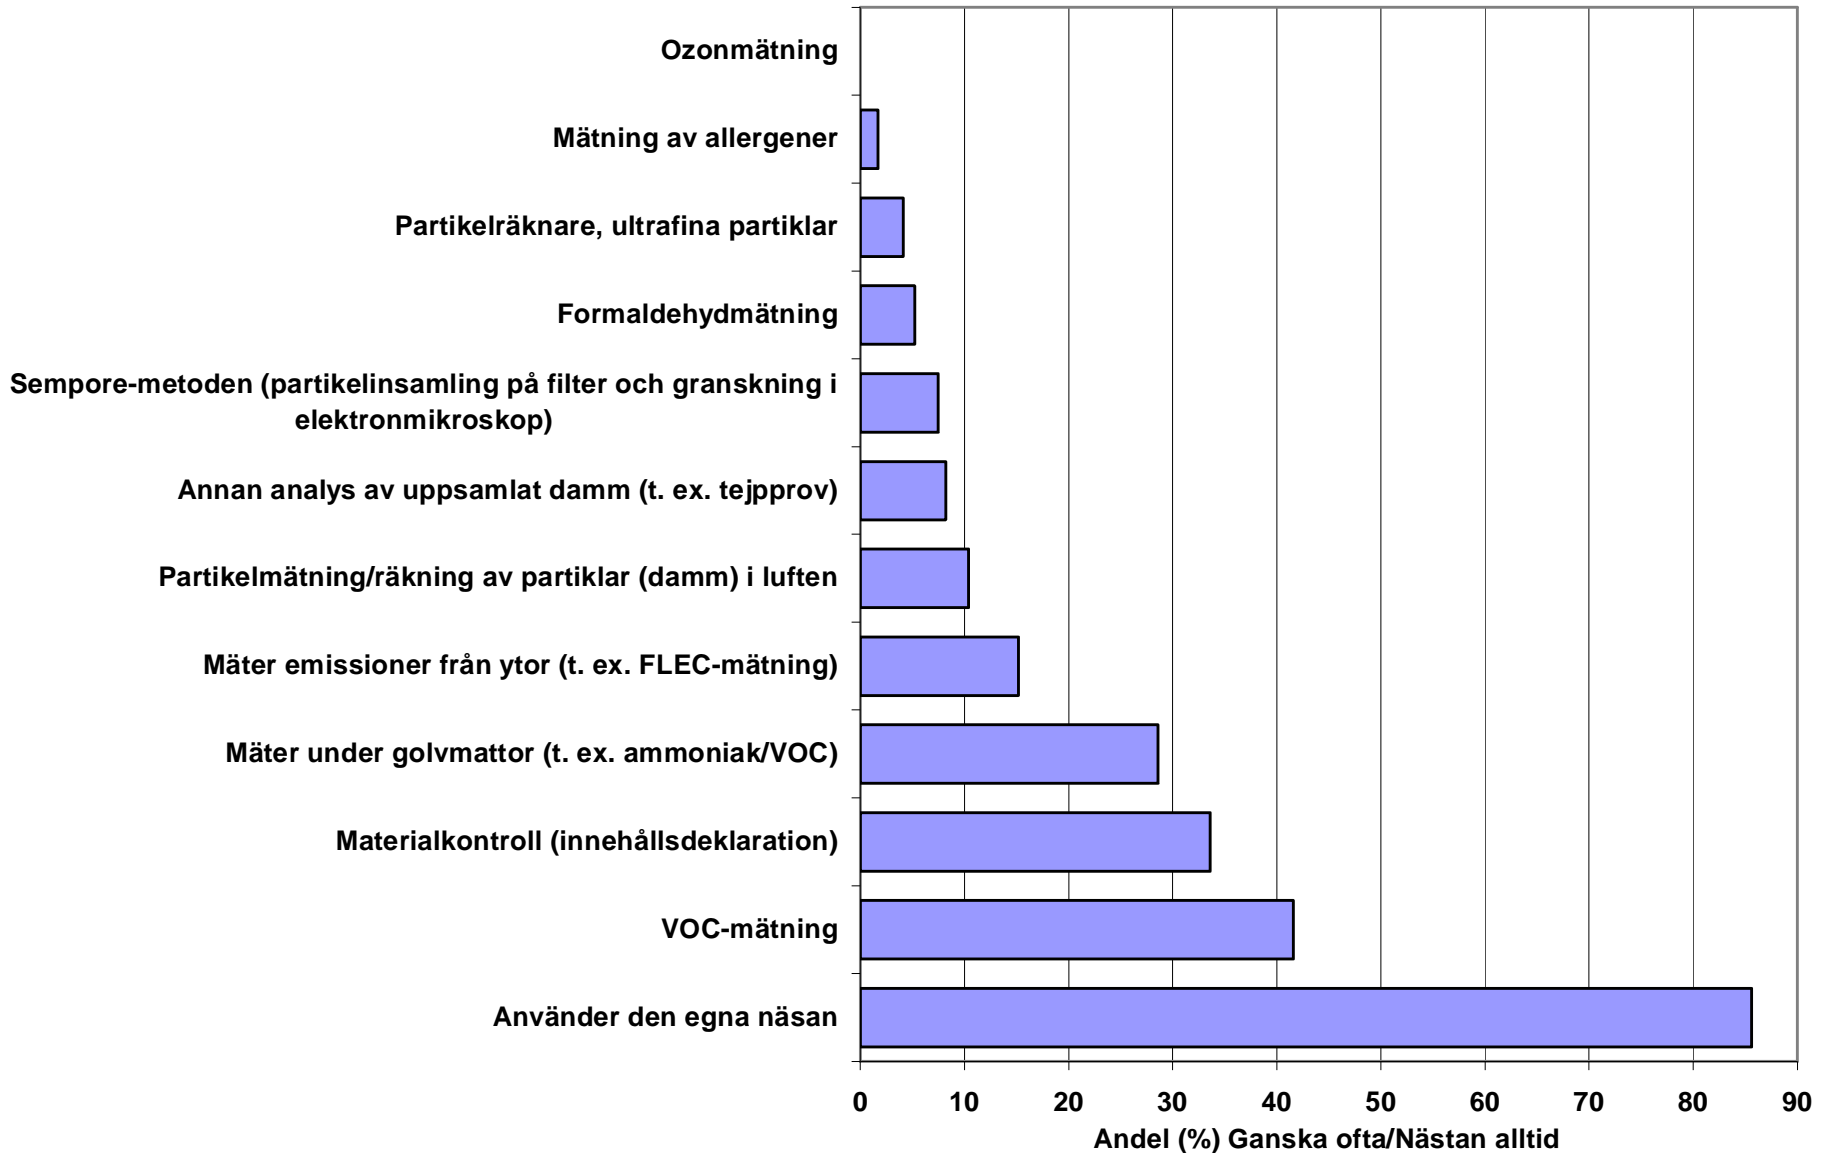


Inomhusklimat

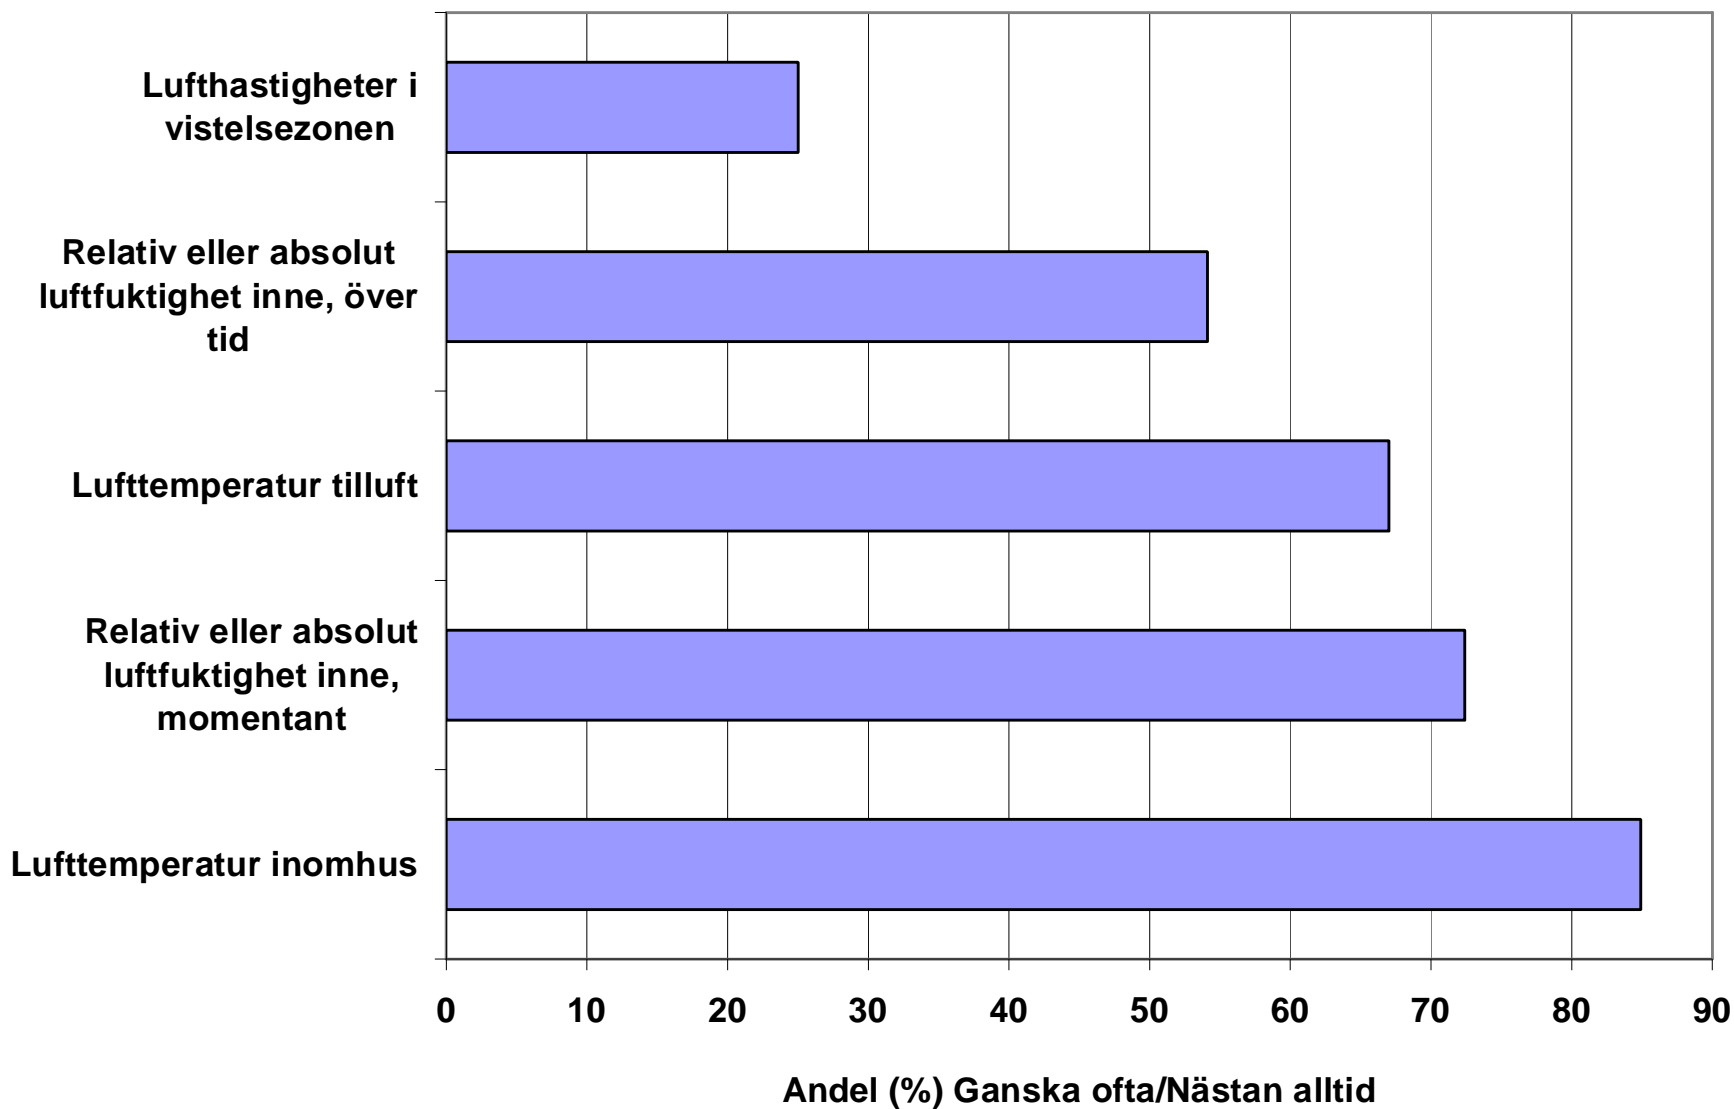


Fuktmätningar

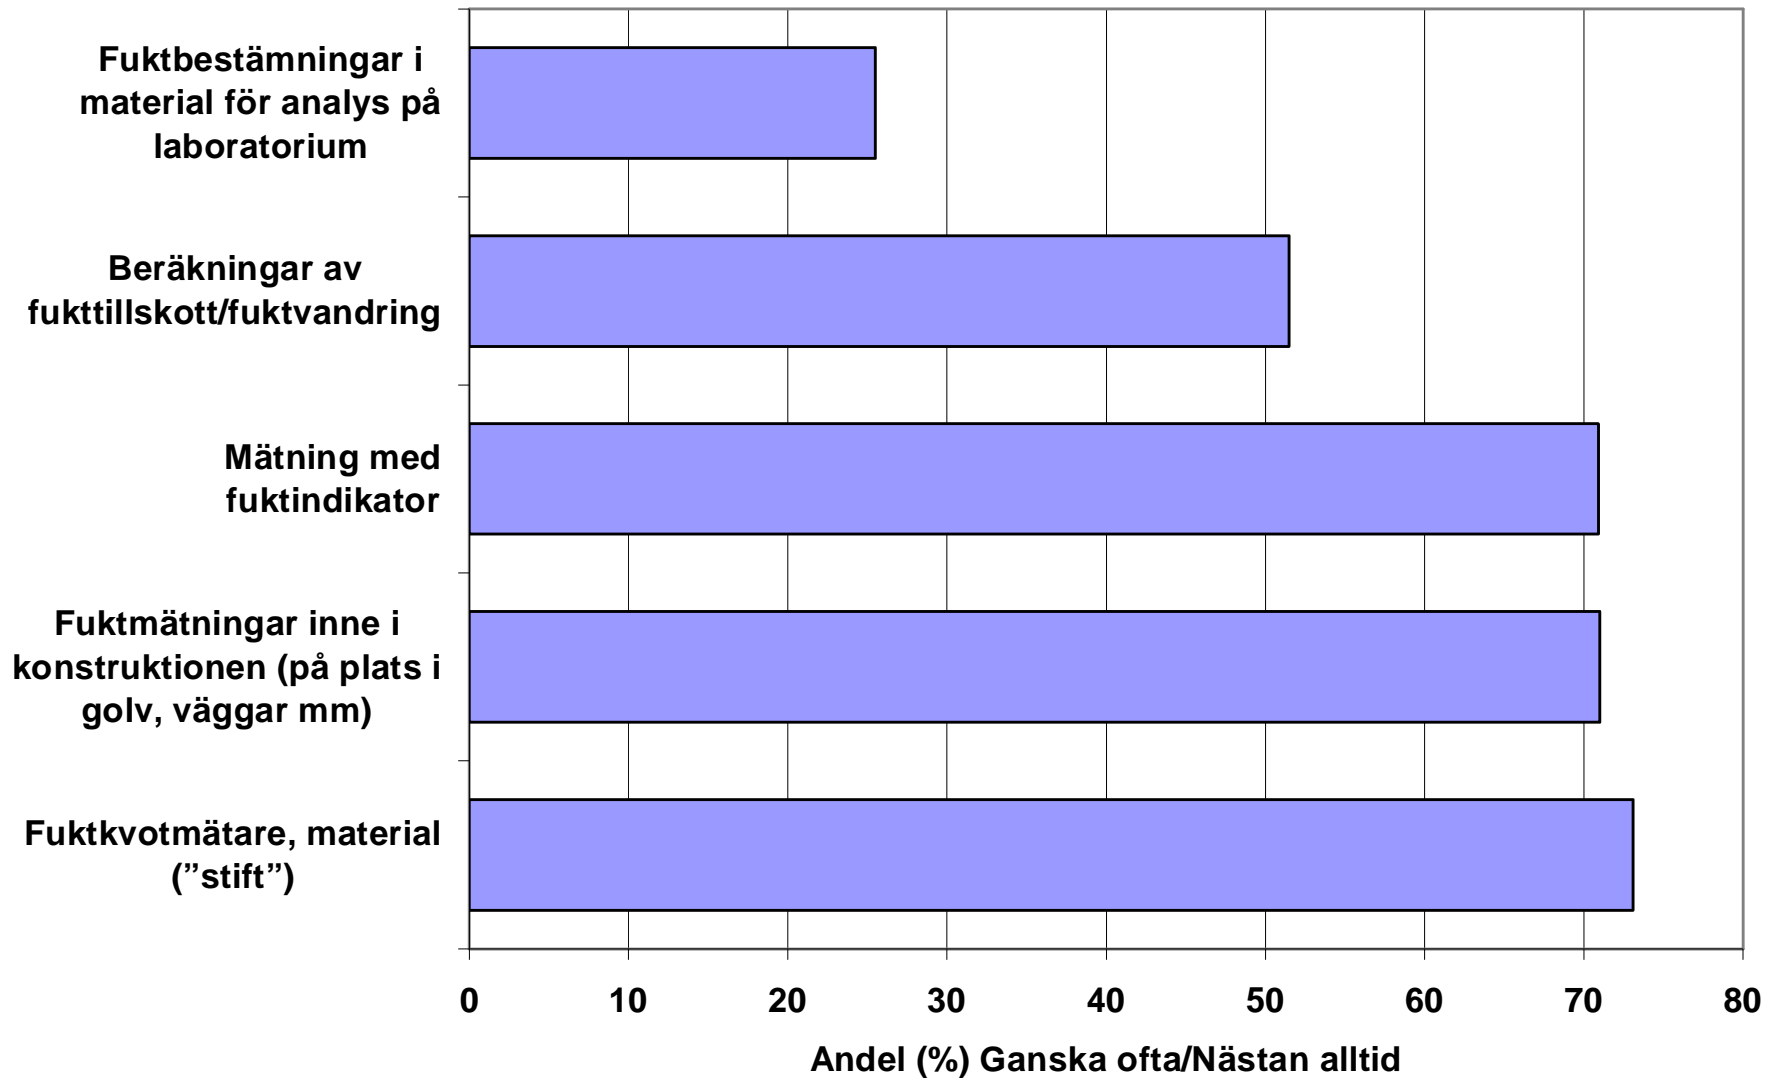


Allmänna informationskällor

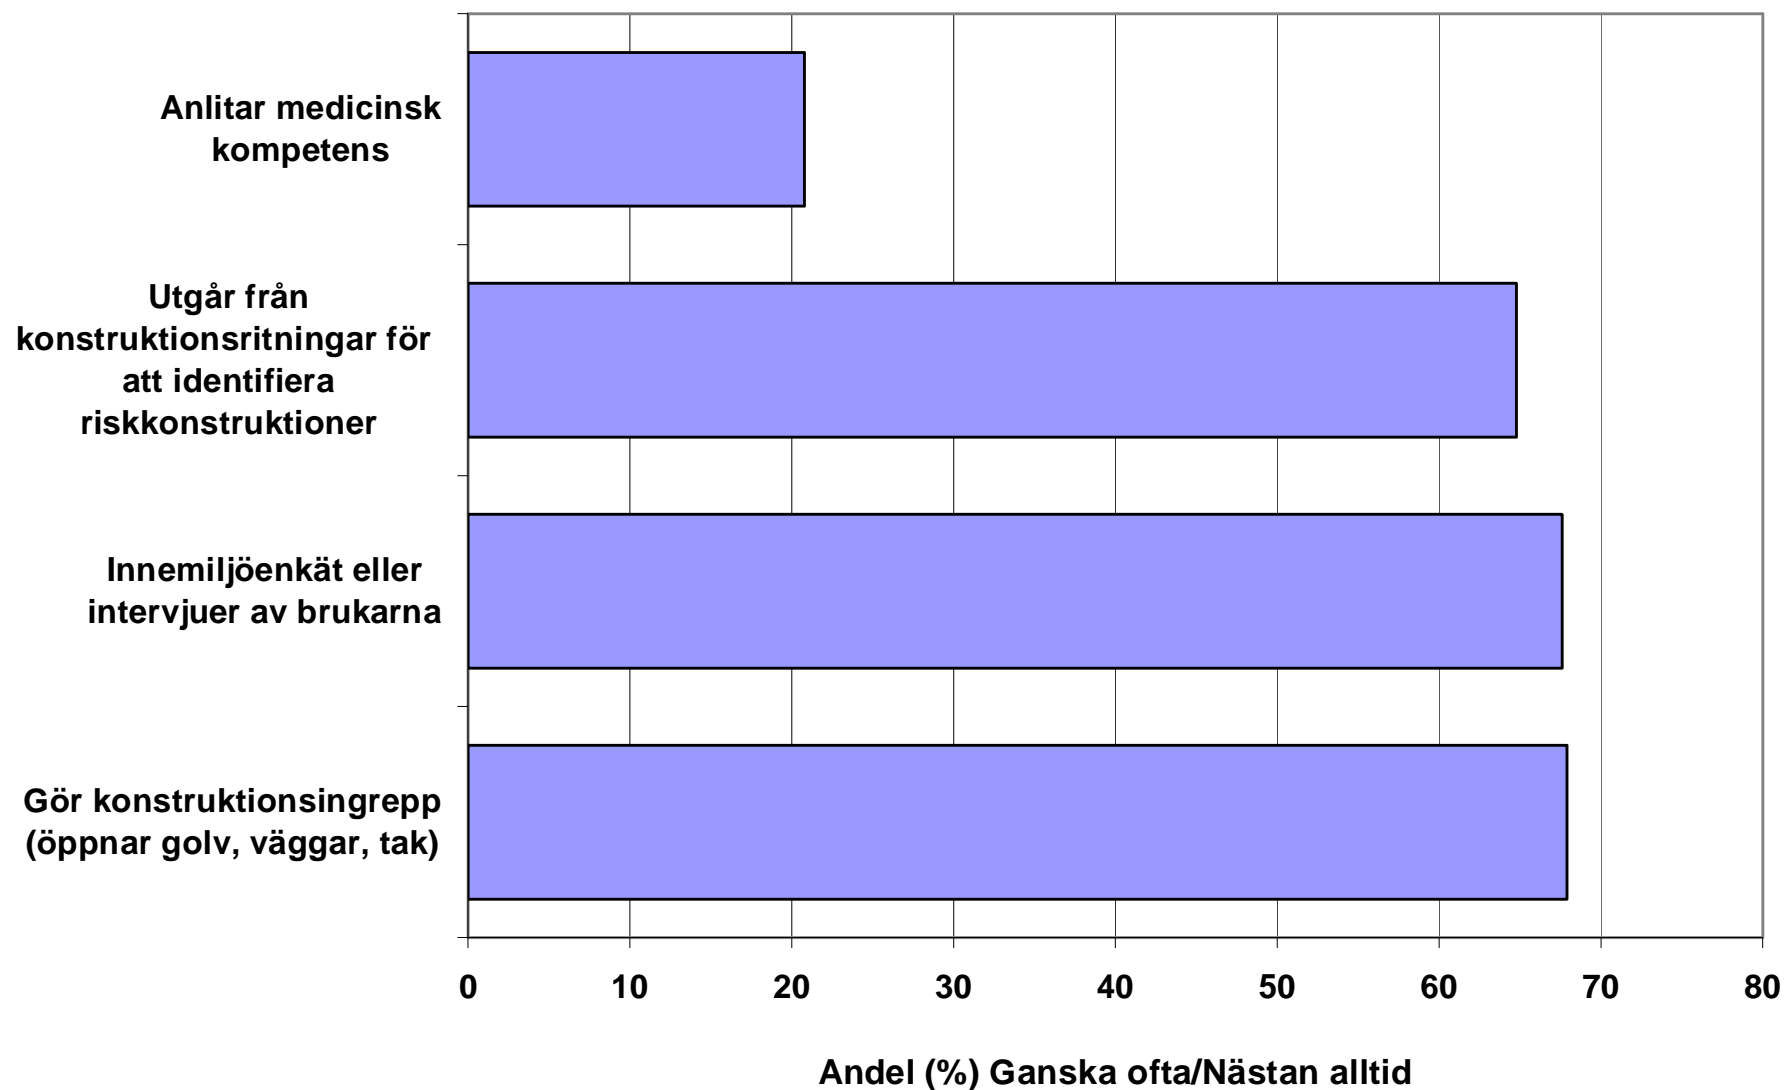


Allmänt arbetssätt

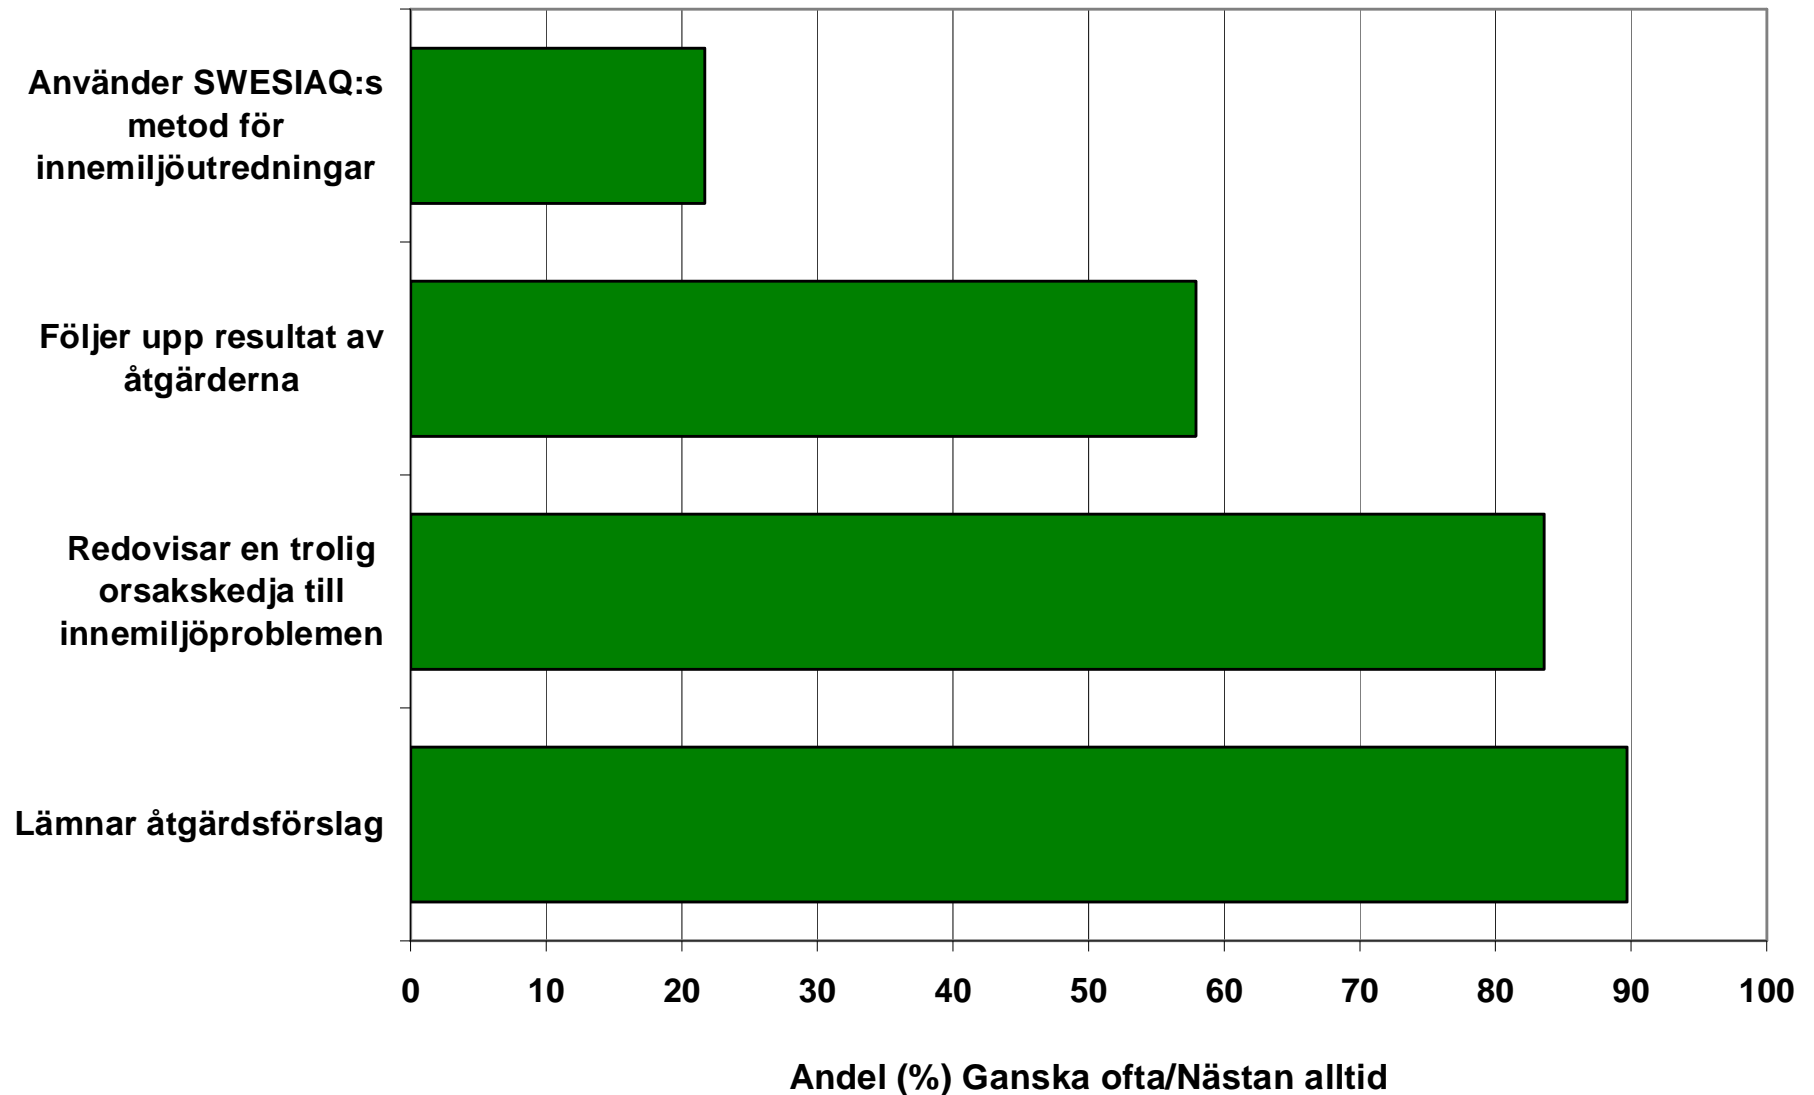

Informationskällor: Skillnader mellan olika utredare

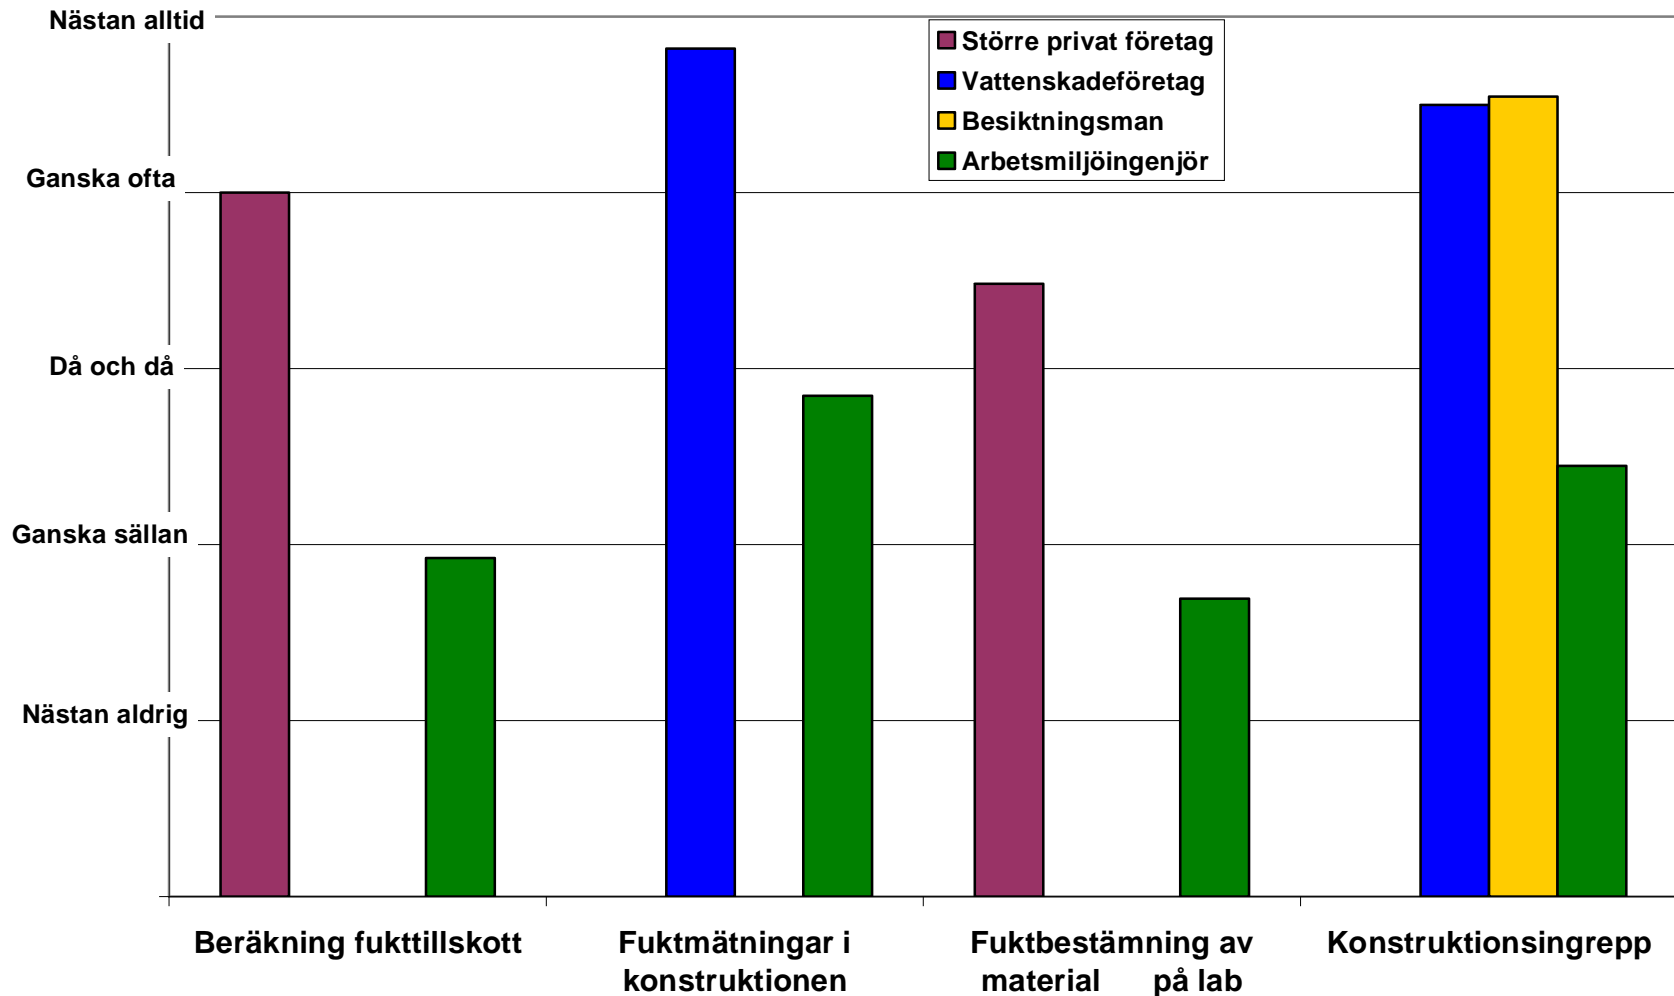


Informationskällor: Skillnader mellan olika utredare

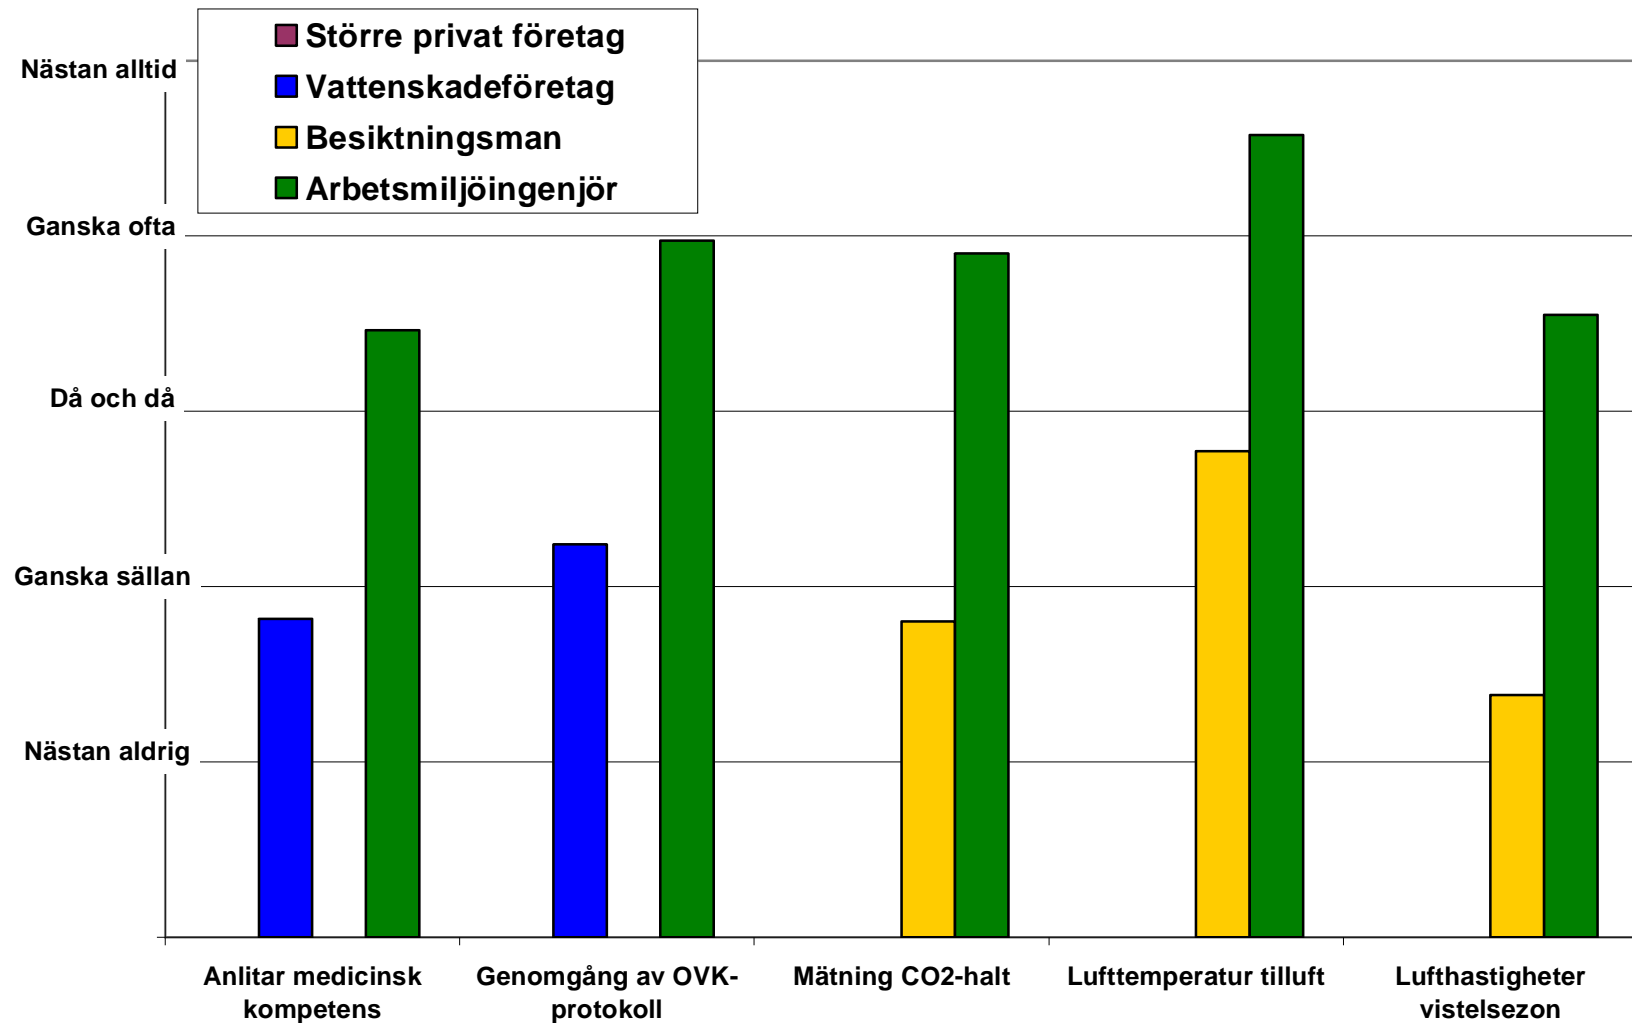


Kvalitetskontroll – fria svar

- Kollega granskar
- Uppföljning av resultat av åtgärder
 - Enkäter
 - Tekniska mätningar
- Certifierade mätmetoder
 - ISO-system
 - Kalibrerade instrument, cert. laboratorier
- Checklistor:
 - SWESIAQ, Anticimex, Byggdoktorn, egen
- Erfarenhetsutbyte

Ovanliga orsaker

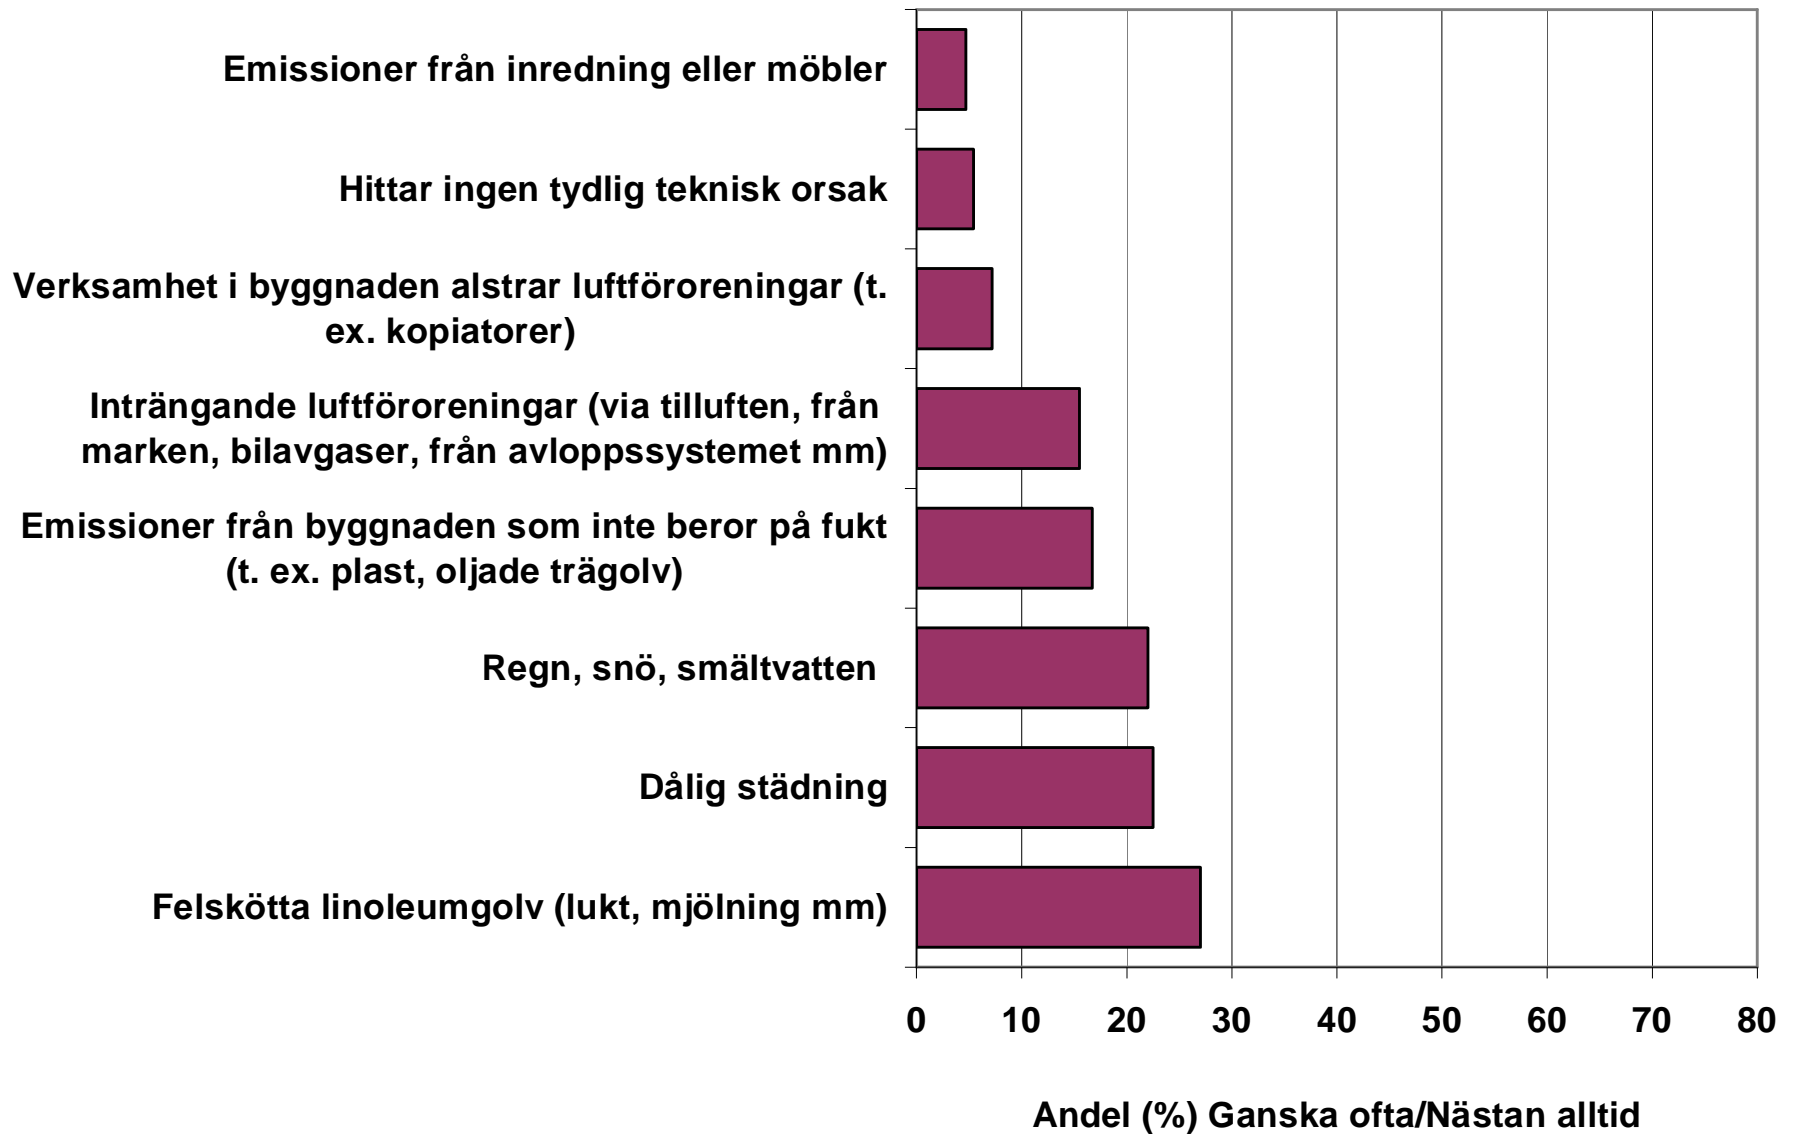

Vanligaste orsakerna

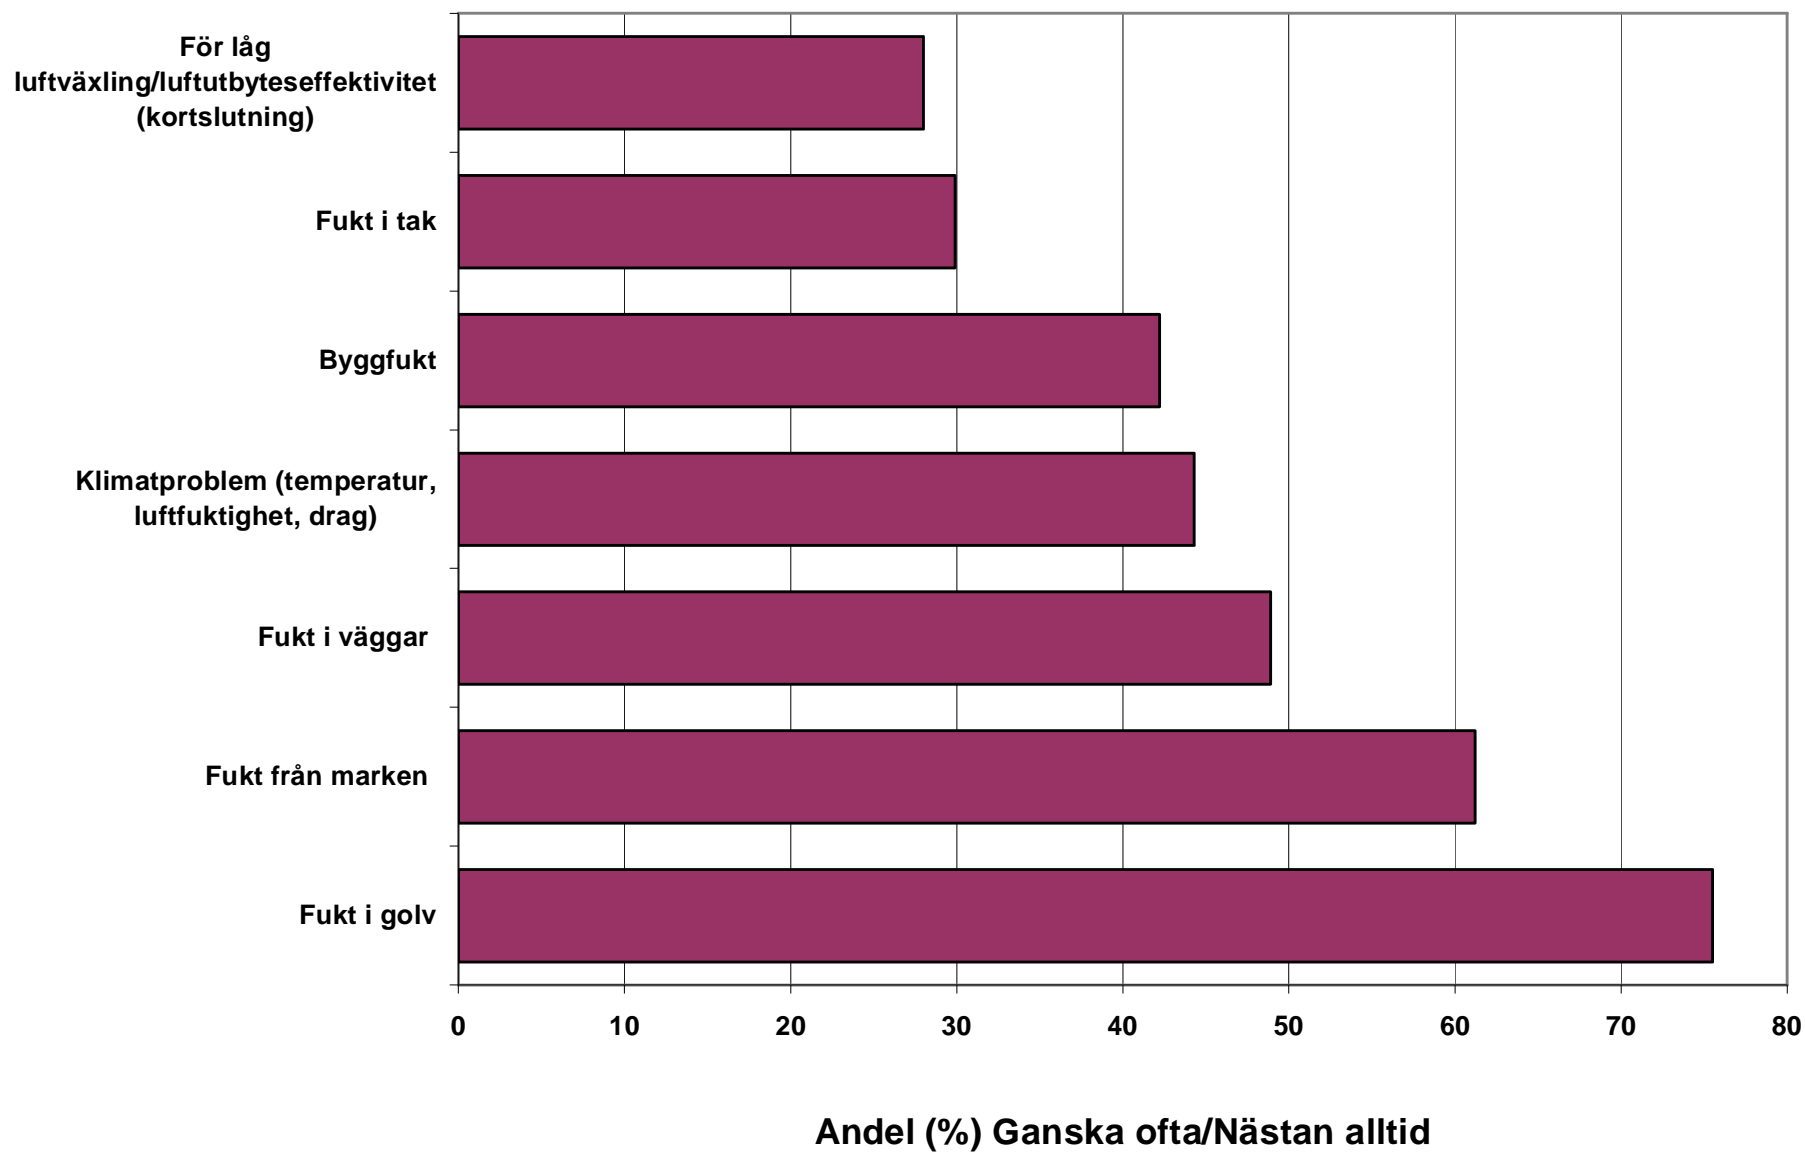

Orsaker: Små skillnader i bedömning

